

11/12/2567



โครงการ : ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดพุท-หน้าวัดถ้ำพินถาย ม.9

ปริมาณงาน : ช่อมแซมถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ✓

จุดที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 26.00 เมตร

จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 24.00 เมตร

จุดที่ 3 ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 8.00 เมตร(หัวสะพานฝั่งตะวันออก)

จุดที่ 4 ขนาด กว้าง 4.00 ม.ยาว 12.00 เมตร(หัวสะพานฝั่งตะวันตก)

พร้อมติดตั้งป้าย ปทส. และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย


รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายตลาดพุท-หน้าวัดถ้ำพินถาย ม.9 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

ดำรง	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายมนตรี รัตนอยู่)	
วิศกรโยธา	
ชื่อแบบ	
ผู้ช่วยช่างโยธา	
(นายถิรเดช ของสุวรรณ)	
ตรวจ	ผู้เขียนแบบ
(นายถิรเดช ของสุวรรณ)	
นายช่างไฟฟ้า ระบายน้ำ	
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	
ตรวจ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(นายถิรเดช ของสุวรรณ)	
หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
เป็นขอ	
ปลัด อบต. ทุ่งปรัง	
(นางสาวธนา ใต้สว่าง)	
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
(นายถิรเดช รัตนอยู่)	

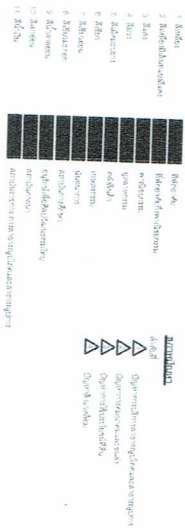

พิภดก๋อสร้า




สำรวจ	ผู้สำรวจโครง
 (นายธนวิรัตน์)	
วิศวกรโยธา	
 ผู้สำรวจช่างเขียนแบบ	
 (นายสันติสุข ขอดสุวรรณ)	
สำรวจ	ผู้ทำแผนที่
 (นายณัฏฐ์ วัชรกุล)	
นายช่างไฟฟ้า วิทยารัตนาพร หัวหน้าช่างก่อสร้าง	
ตรวจ	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
 (นายณัฏฐ์ วัชรกุล)	
หัวหน้าช่างโยธา วิทยารัตนาพร ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	
เขียนแบบ	นายช่างเขียนแบบ
 (นางสาววิภา โสตะธนา)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปราง
 (นายสันติ พันทวี)	
แสดงแบบ _____ (นายอภิชาติ)	

[illegible]

รายการก่อสร้างถนน ทลล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ในท้องร่องระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและที่อยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. ใช้ลวดเย็บลวดคอนกรีตแบบตีตามหุ่นชนิดท่อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. ใช้ลวดเย็บลวดคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระต่ายขามร้อยหรือ โทนชุบยางมะลอบตาม มอก.1041
5. ส่วนขอบคอนกรีต (SLURF) ปูนมากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแผ่นคอนกรีตร้อยละ 18
6. ขนาด 15x15x1 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. ใช้ลวดก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีค้ำวาง หันแสดงไว้เป็นแนวนอน นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. คู่ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งไม่ปรองวาลจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดขึ้นจะขึ้นลึก
12. เมื่อใช้รูปแบบ ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ยกก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในจุดที่หน้างานของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาลิขสิทธิ์และ...

[illegible]

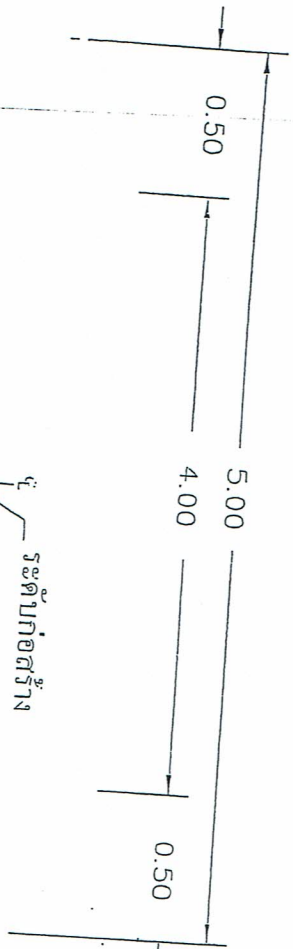

ไม่ได้อยากว่า 95% Stand Proctor Density

1612914 6112914)