



โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 ม.ยาว 90.5 ม. หน้า 0.15 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 543 ตร.ม. และวางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. จำนวน 16.0 ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการป้าย ปชส. จำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 10 อบต.ทุ่งปรัง ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายสมศรี รื่นยะ)	
วิศวกรโยธา	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายเสด็จสุข ทองสุขวน)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายอภิวิทย์ ศรีนุก)	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมเดช จักขางค์)	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ทุ่งปรัง
(นางสาววันนา นิตะนาม)	
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
(นายเสด็จ พันธะวาท)	
แสดงแบบ	

รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง **6 ม.**
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากที่ระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. ใช้วัสดุขยอคอนกรีตแบบฉีดเช่นซีเมนต์หรือคอนกรีต (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. ใช้วัสดุขยอคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระจายตามข้อหรือ โพนซีเมนต์ตาม มอก.1041
5. ส่วนขอบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตควรสูงกว่า
ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. ใช้ชุดก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดและวิธีการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. บิตต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยกลไกในปรางค์ของบดพื้นหนึ่งไปยังข้อบดพื้นหนึ่งโดยต่อเนื่องจะสะดวก
12. เมื่อใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นหักก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาความเหมาะสมและความปลอดภัย
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความหนาตามจุดที่มีความเสี่ยงหรือคณะกรรมการการตรวจจ้างกำหนด ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

สำเนาถูกต้อง

[ลายเซ็น]

(นายโกวิท ศรีจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายธนธรณ์ รัตนะ)	
วิศวกรโยธา	
(นายโกสิน วรณันท์)	
ชื่อแบบ	ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายโกวิท ศรีจันทร์)	
ตรวจ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(นายธเนศ อภิชาต)	
เป็นข้อ	ปลัด อบต.ทุ่งปรี
(นางสาวฉา โต๊ะตาม)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรี
(นายศักดิ์ วัฒนชาติ)	



ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายเนตร รัตนะ)

วิศวกรโยธา

(นายโกสิน วนษ์บุกรักษ์)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธนเดช อักษรวงศ์)


แผ่นขอบ

(นายสาวิทย์ โล๊ะซาม)

อนุมัติ

(นายณัฏฐ์ พันธชาติ)

ผู้ให้คะแนน

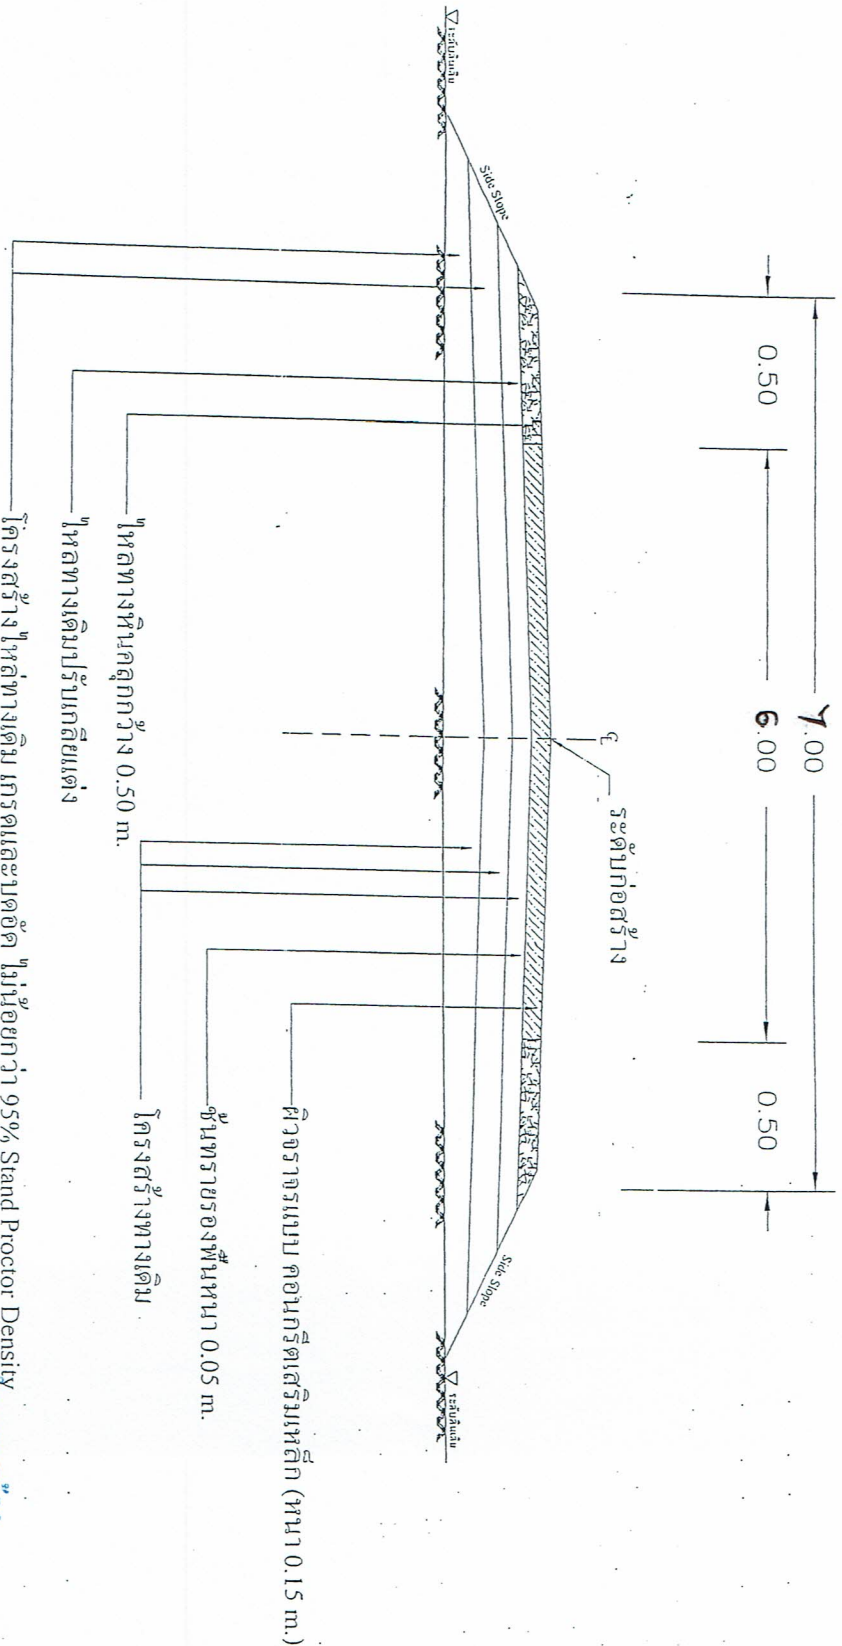

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้ให้คะแนน

(นายณัฏฐ์ พันธชาติ)